


PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA, KANAŁY KABLOWE  
UKŁADANE NA ŚCIANACH I SUFITACH

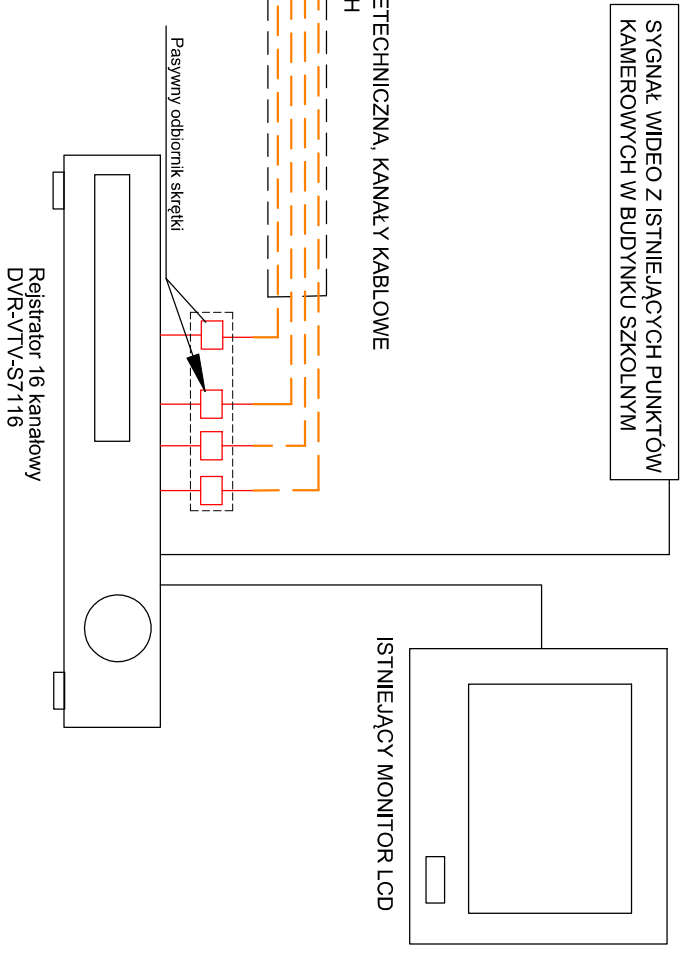

**Uwagi:**

- Kamery należy montować w obudowach hermetycznych z grzałkami 230V.
- Kamery należy zasilić za pomocą zasilaczy hermetycznych 12V IP 67 1A montowanych w obudowie kamery
- Punkty kamerowe nr należy montować na proj. słupach oświetleniowych

<b>PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ</b> 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23			
OBIEKT ADRES	BUDOWA BOISKA WIOŁOFUNKCYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 im. ARMII KRAJOWEJ W AUGUSTOWIE	DATA 08.2015	
	Branża elektryczna	Numer uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Mieczysław Modzelewski	SUW-20/90	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Wojszko	SUW-14/93	
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT POŁĄCZEN INSTALACJI CCTV	SKALA	RYS.NR E3